


Użycie właściwej klasy wejścia do wjazdu lub studzienki ściekowej zależy od miejsca budowy. Późne miejsca budowy podzielone zostały na grupy ponumerowane od 1 do 6, jak podano poniżej.

Pysunek przedstawia umiejscowienie niektórych z tych grup w środowisku drogi publicznej. Informacje o tym, jaka klasa wejścia do wjazdu lub studzienki ściekowej ma być użyta, przedstawiono w nawiasach dla każdej grupy. Wybór właściwej klasy dokonywany jest na odpowiedzialność konstruktora. W razie wątpliwości wybierać należy klasę silniejszą:

- Grupa I (min. klasa A 15) - Tereny przewidziane tylko dla pieszych i rowerzystów.
- Grupa 2 (min. klasa E> 125) - Chodniki, pasaże i podobne tereny, parkingi samochodowe lub pomosty parkingowe.
- Grupa 3 (min. klasa C 250) - Dla ściekowych studzienek zainstalowanych przy krawężnikowych kanałach dróg, które przy pomiarze od krawędzi krawężnika przekraczają maksimum o 0,5 m w stronę jezdni i maksimum o 0,2 m w stronę chodnika.
- Grupa 4 (min. klasa D 400) - Jezdnie dróg (wraz z ulicami dla pieszych), twarde pobocza oraz tereny parkingowe wszystkich typów pojazdów drogowych.
- Grupa 5 (min. klasa E 600) - Tereny narażone na ciężkie ładunki ze środków transportu, np. doki, nawierzchnie lotnicze.
- Grupa 6 (klasa F 900) - Tereny narażone na szczególnie ciężkie ładunki ze środków transportu, np. nawierzchnie lotnicze.

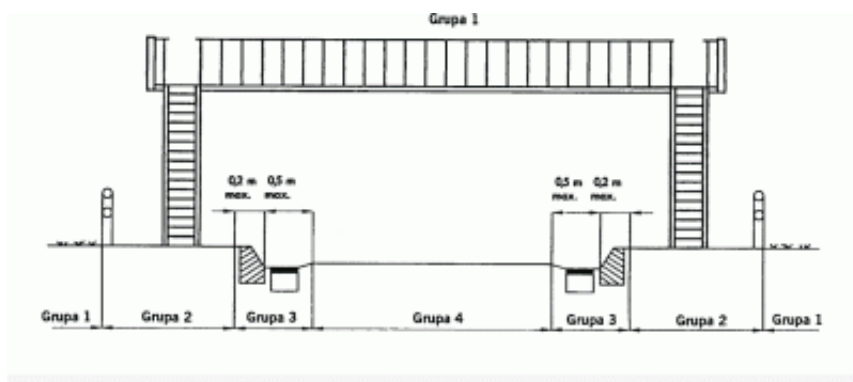

[Wróć](#)